

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION. **A CREW OF TWO OR MORE IS NEEDED WHEN INSTALLING CURVED SECTIONS.**

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION. **POUR L'INSTALLATION DE SECTIONS COURBÉES, UNE ÉQUIPE DE DEUX PERSONNES OU PLUS EST REQUISE.**

1

SCAN ME



See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.
Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

2


WARNING!

**SUSPEND SECTIONS INDIVIDUALLY FOLLOWING THE INSTALLATION SEQUENCE FOUND ON THE SHOP DRAWING.
PLEASE DON'T TRY TO PUT FULL PATTERN TOGETHER BEFORE SUSPENDING!**

ATTENTION !


**SUSPENDEZ LES SECTIONS INDIVIDUELLEMENT EN SUIVANT LA SÉQUENCE D'INSTALLATION INDIQUÉE SUR LE DESSIN D'ATELIER.
N'ESSEYER PAS D'ASSEMBLER UN MODÈLE COMPLET AVANT DE LE SUSPENDRE!**

3

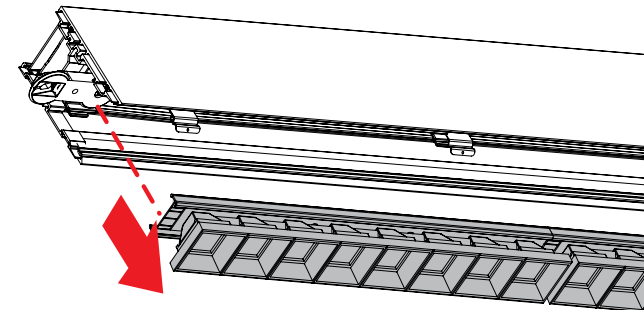


REMOVE MIKROLITE CARTRIDGES FROM BOTH FIXTURES
ENLEVEZ LES CARTOUCHES MIKROLITE DES DEUX LUMINAIRES

4

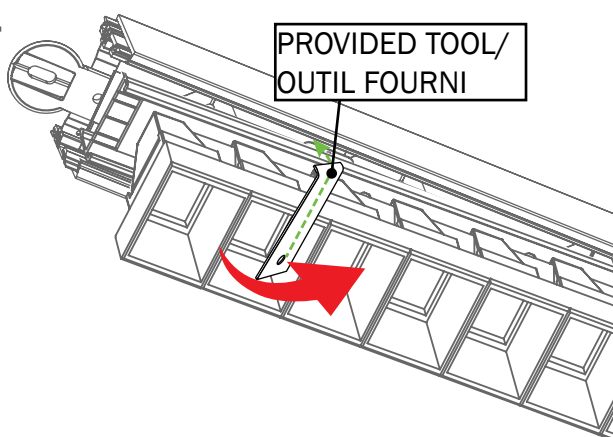


USE PROVIDED TOOL OVER LOCK SPRING TO REMOVE ELEMENTS
POUR RETIRER LES ÉLÉMENTS, VEUILLEZ UTILISER L'OUTIL FOURNI POUR PASSER PAR-DESSUS LE RESSORT DE BLOCAGE.

5

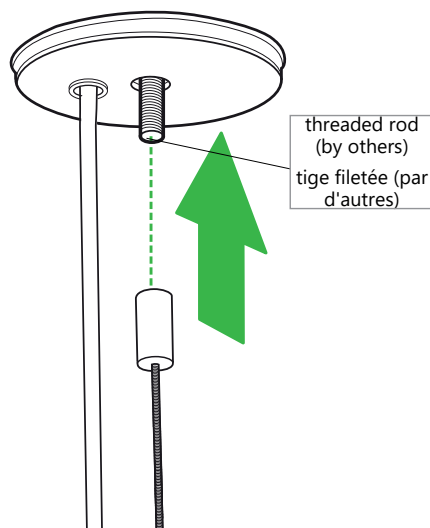

threaded rod
(by others)
tige filetée (par d'autres)

6

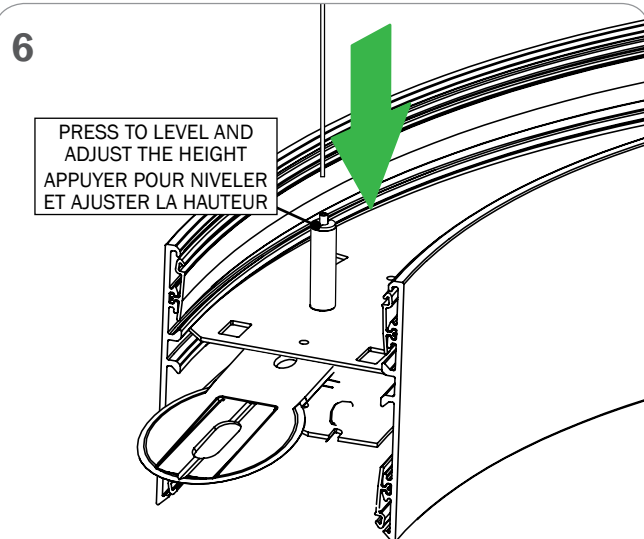

PRESS TO LEVEL AND
ADJUST THE HEIGHT
APPUYER POUR NIVELER
ET AJUSTER LA HAUTEUR

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: SKETCH2.MIKROLITE.RINGS PENDANT INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 29 / 06 / 2026



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.


7

PRESS TO LEVEL AND
ADJUST THE HEIGHT
APPUYER POUR NIVELER
ET AJUSTER LA HAUTEUR

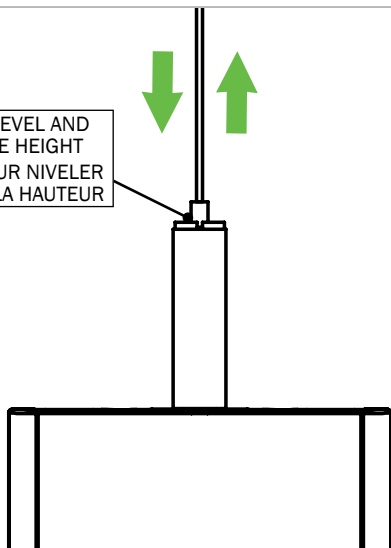


8

threaded rod
(by others)
tige filetée (par
d'autres)

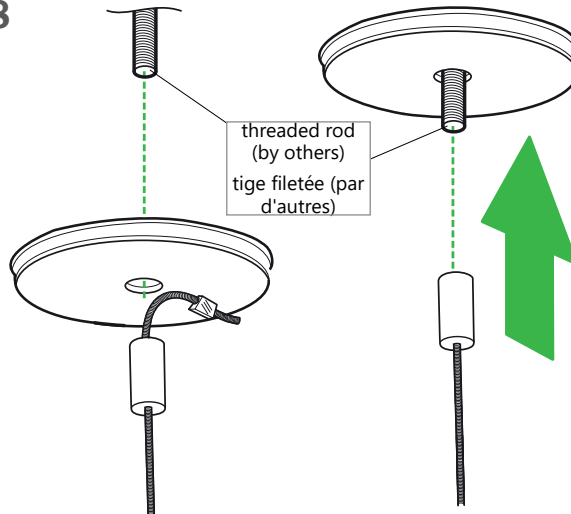


9

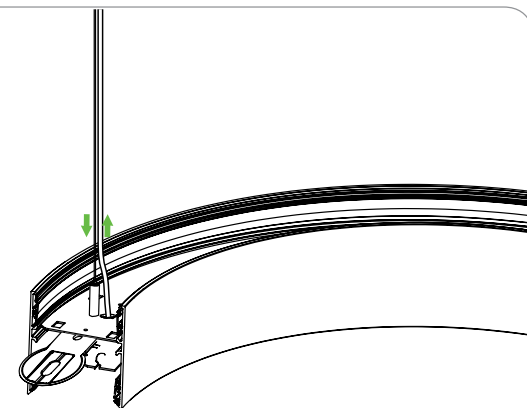

MOUNT FIRST SECTION AND LEVEL FIXTURE AT DESIRED HEIGHT.
INSTALLEZ LA PREMIÈRE SECTION ET METTRE LE LUMINAIRE À NIVEAU À LA HAUTEUR SOUHAITÉE.


10

threaded rod
(by others)
tige filetée (par
d'autres)

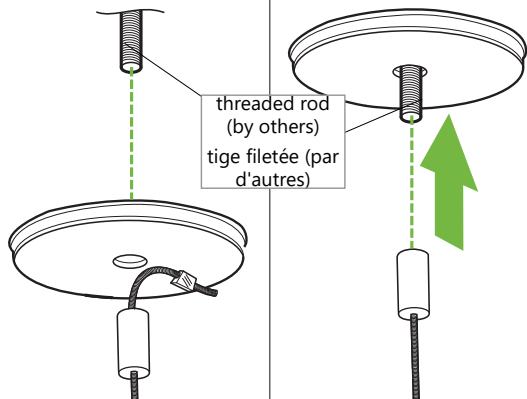


REPEAT STEPS 2 TO 7 FOR NEXT SECTION (AND FOR EACH
OTHER NEW SECTION).
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 2 À 7 POUR LA SECTION SUIVANTE (ET
POUR CHAQUE NOUVELLE SECTION).

11

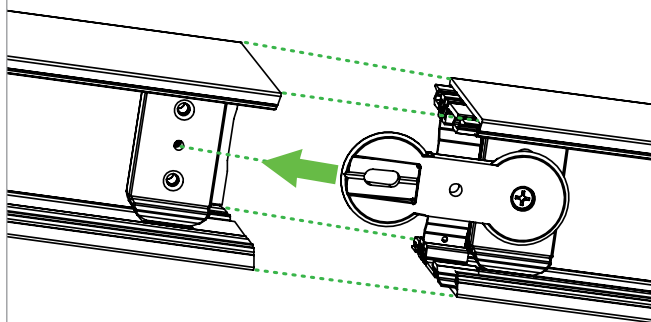

SLIDE FIXTURES TOGETHER USING METAL ALIGNERS UNTIL JOINERS FIT
TOGETHER
JOINDRE LES LUMINAIRES À L'AIDE DES ALIGNEURS DE MÉTAL JUSQU'À CE
QUE LES RACCORDS S'ENCLANCHENT

12

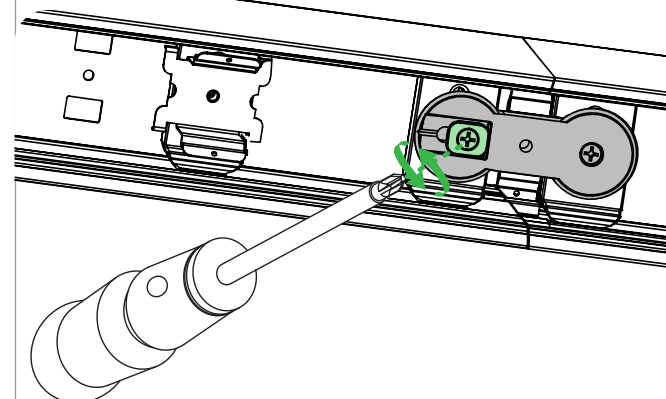


LOCK JOINER MANUALLY WITH A SCREWDRIVER
FAIT L'ASSEMBLE DU JOINT MANUELLEMENT À L'AIDE D'UN
TOURNEVIS



NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

13

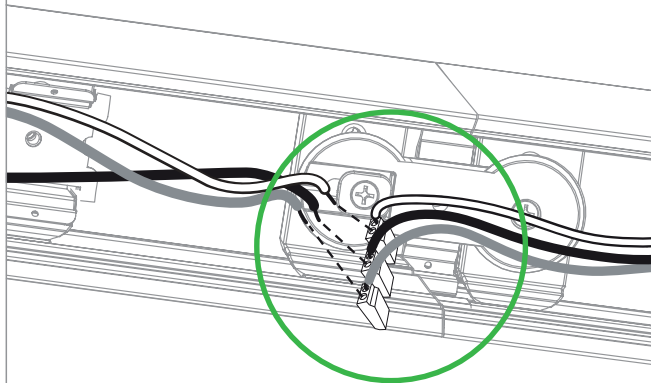


MAKE ALL NECESSARY ELECTRICAL CONNECTIONS
EFFECTUEZ TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
NÉCESSAIRES

14

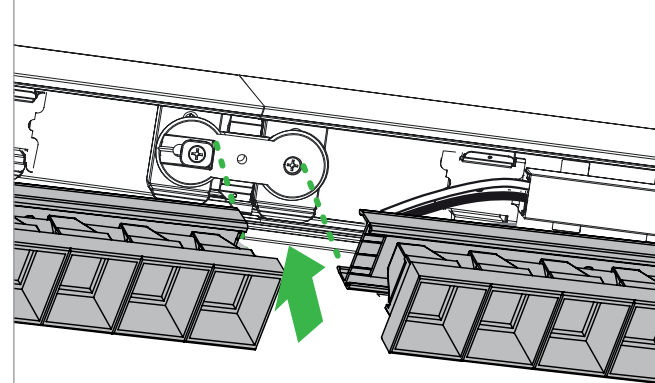


REINSTALL MIKROLITE CARTRIDGES.
RÉINSTALLEZ LES CARTOUCHES MIKROLITE.

15

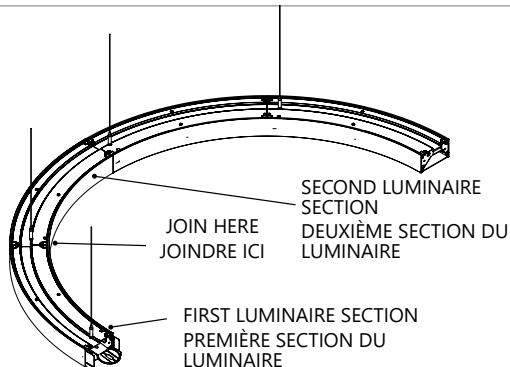


FOR RINGS SIZES D(36") TO D(96"):
FOLLOW STEPS 9-14 TO SECURELY JOIN FIRST TWO LUMINAIRE
SECTIONS ON THE WORKBENCH
POUR LES ANNEAUX D(36") À D(96"):
SUIVRE LES ÉTAPES 9 À 14 POUR JOINDRE LES DEUX PREMIÈRES
SECTIONS DE LUMINAIRES DE FAÇON SÉCURITAIRE SUR UN ÉTABLI

16

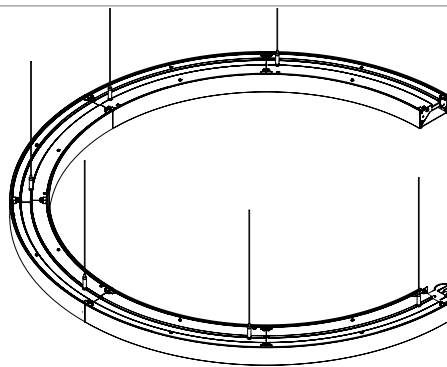

FOLLOW STEPS 1-8 TO SUSPEND STRUCTURE FROM CEILING
THEN, WHILE SUPPORTING THE SUSPENDED SECTIONS IN A LEVEL
POSITION, PERFORM STEPS 9-15 TO INSTALL THE NEXT LUMINAIRE
SECTION
SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 8 POUR SUSPENDRE LA STRUCTURE DU
PLAFOND PUIS, TOUT EN SUPPORTANT LES SECTIONS SUSPENDUES
EN POSITION NIVELÉE, SUIVRE LES ÉTAPES 9 À 15 POUR INSTALLER
LA PROCHAINE SECTION DE LUMINAIRE

17

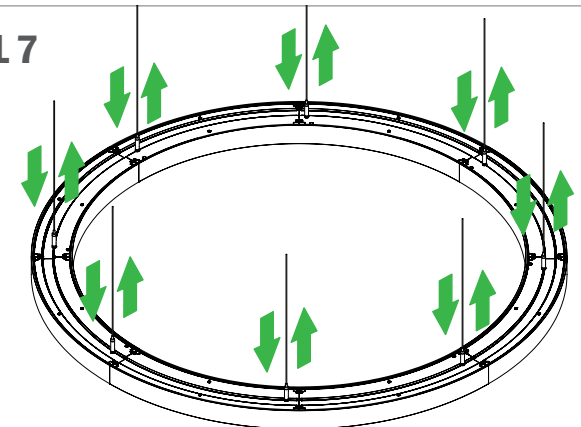

CONTINUE UNTIL THE RING IS COMPLETED
LEVEL FIXTURE IF NEEDED
POUR SUIVRE JUSQU'À CE QUE L'ANNEAU SOIT COMPLET
NIVELEZ LE LUMINAIRE SI NÉCESSAIRE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.


FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKETCH2.MIKROLITE.RINGS PENDANT INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 29 / 06 / 2026



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH
NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET
EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

18

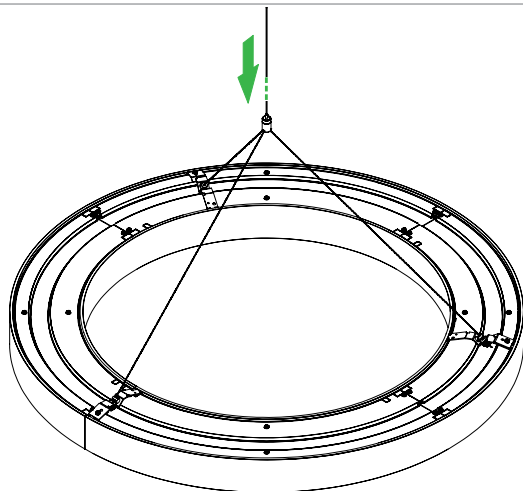


FOR RING SIZE **D(24")**
POUR L'ANNEAU DE TAILLE **D(24")**

19

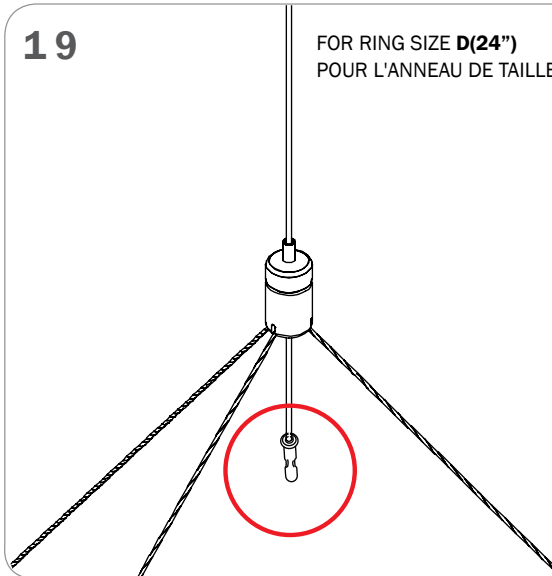

FOR RING SIZE **D(24")**
POUR L'ANNEAU DE TAILLE **D(24")**

20

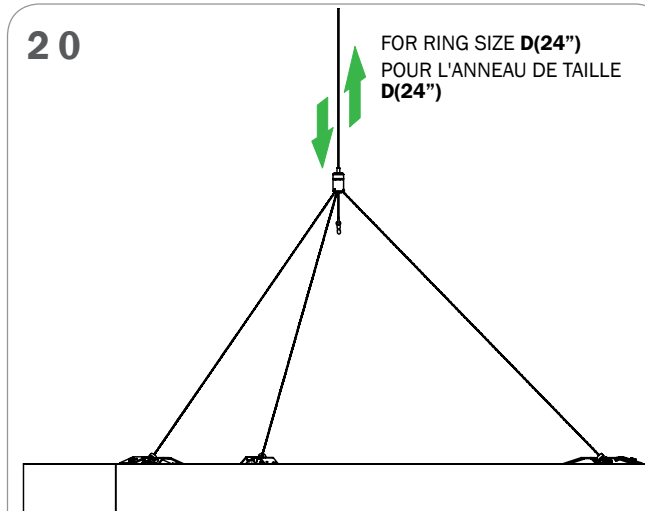

FOR RING SIZE **D(24")**
POUR L'ANNEAU DE TAILLE **D(24")**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKETCH2.MIKROLITE.RINGS PENDANT INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 29 / 06 / 2026



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**