

**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC  
**ATTENTION:** Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC

1


SCAN ME



See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.  
Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE SUR PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.


THE JUNCTION BOX MUST BE SOLIDLY FIXED AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE TO THE CEILING CONNECT THE POWER CORD TO THE CEILING POWER FEED  
LA BOÎTE DE JONCTION DOIT ÊTRE FERMEMENT PLACÉE ET RATTACHÉE À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND. RACCORDEZ LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ALIMENTATION DANS LE PLAFOND

2

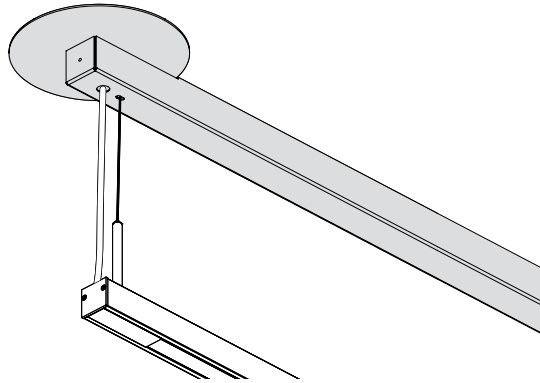


See [PAGE 5](#) for the Remote Power Box mounting instructions.  
Voyez [PAGE 5](#) pour les instructions d'installation du boîtier d'alimentation à distance.

3

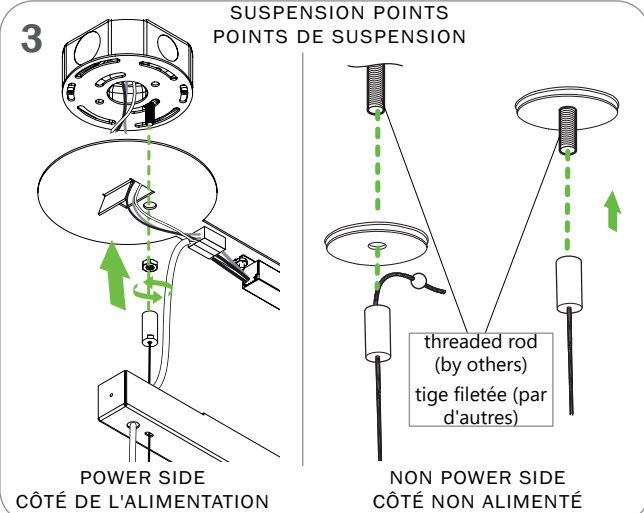

PLACE CANOPIES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWINGS  
POSITIONNEZ LES PLAFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES


4

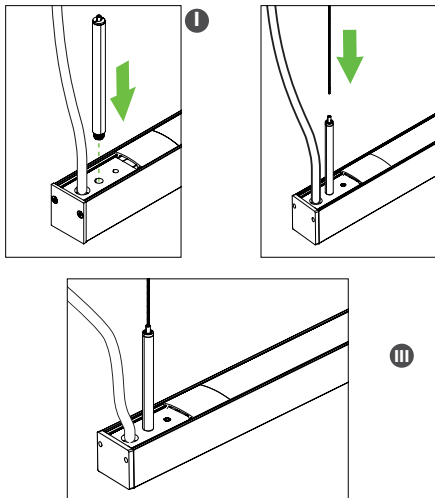

TO COMPLETE FRAMEWORK: FOLLOW STEPS 1 TO 4 TO INSTALL NEXT SEGMENT IN CEILING, THEN: REMOVE COVERS.

**WARNING!**  
SUSPEND SECTIONS INDIVIDUALLY FOLLOWING THE INSTALLATION SEQUENCE FOUND ON THE SHOP DRAWING.  
**PLEASE DON'T TRY TO PUT PATTERN TOGETHER BEFORE SUSPENDING!**  
**ATTENTION!**  
SUSPEDEZ LES SECTIONS INDIVIDUELLEMENT EN SUIVANT LA SÉQUENCE D'INSTALLATION INDICUÉE SUR LE DESSIN D'ATELIER.  
**VEUILLEZ NE PAS ESSAYER D'ASSEMBLER LE MOTIF AVANT DE LE METTRE EN SUSPENSION!**

CONTINUOUS ROW INSTALLATION / INSTALLATION D'ENFILADE CONTINUE

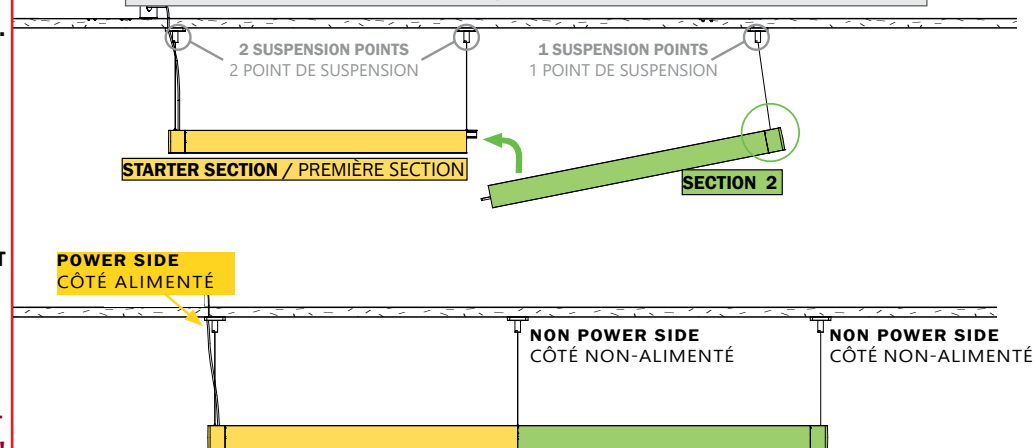

POUR COMPLÉTER LA STRUCTURE SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 4 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND PUIS: ENLEVER LES COUVERTURES

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP\_CABLE\_RBR-RBSQ.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 20 / 03 / 2026



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**5**

**SECTION 2**

**CONTINUOUS ROW:** FOLLOW STEPS 1 TO 3 FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW AND STEPS 4 TO 7 FOR THE SECOND FIXTURE  
**ENFILADE CONTINUE :** SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 3 POUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE ET LES ÉTAPES 4 À 7 POUR LE DEUXIÈME LUMINAIRE

**6 NON POWERED SECTION / SECTION NON ALIMENTÉE**

**JOIN EXTRUSIONS AND TIGHTEN SCREW. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS IF INDIRECT SHIELDING.**  
INSÉREZ L'EXTRUSION DANS LE SUIVANT ET RESSÉRER LA VIS. EFFECTUEZ LES RACCORDS ÉLECTRIQUES DANS LE CAS DE BLINDAGE INDIRECT.

**7 POWERED SECTION / SECTION ALIMENTÉE**

IF THE SECTION IS POWERED, ASSEMBLE FROM THE BOTTOM. A HOLE WILL BE VISIBLE ON THE SECTION TO PASS THE SCREW.  
SI LA SECTION EST ALIMENTÉE, ASSEMBLEZ À PARTIR DU BAS. UN TROU SERA VISIBLE SUR LA SECTION POUR PASSER LA VIS.

**SCREW EXTRUSIONS TOGETHER.**  
VISSEZ LES EXTRUSIONS ENSEMBLE.

**8 IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT**


**NOTE: FOR STRAIGHT JUNCTION, SCREWS ARE ANGLED.**  
NOTE : POUR LES JONCTIONS DROITES, LES VIS SONT INCLINÉES.

**9**

**CLOSE WIRING COVER.**  
FERMEZ LE COUVERCLE DU CÂBLAGE.

**10 IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT**

**SPLICING ACCESSORY TO BE SNAPPED.**  
ACCESSOIRE D'ÉPISSURE À ENCLIQUETER.



**Please see next page for ACCESSORY options.**  
**Veillez consulter la page suivante pour les options d'ACCESSOIRES.**

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP\_CABLE\_RBR-RBSQ.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 20 / 03 / 2026




**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC  
**ATTENTION:** Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC


#### INSTALLATION ONTO TRACK / INSTALLATION SUR RAIL

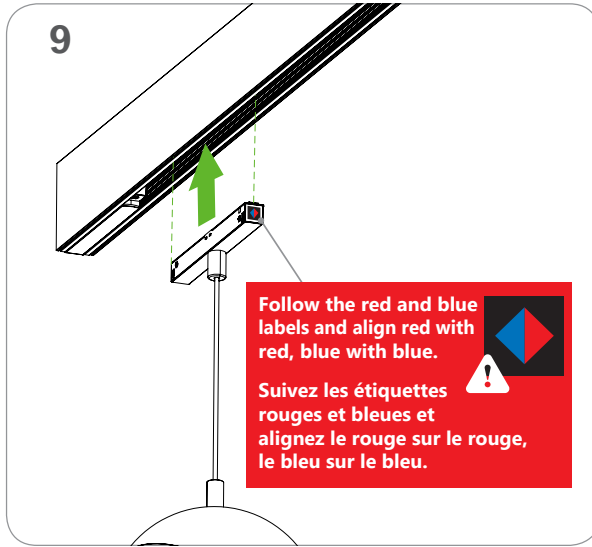

MAGNETIC ATTACHMENT TO TRACK  
FIXATION MAGNÉTIQUE AU RAIL

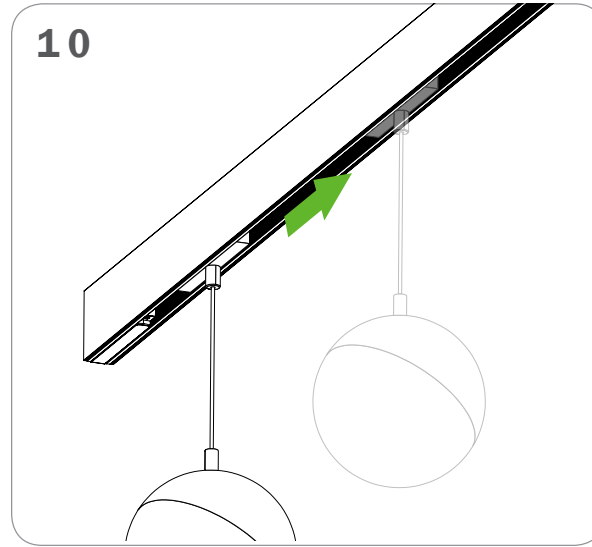


SLIDE ALONG TRACK TO CHANGE POSITION  
GLISSER LE LONG DU RAIL POUR CHANGER DE POSITION

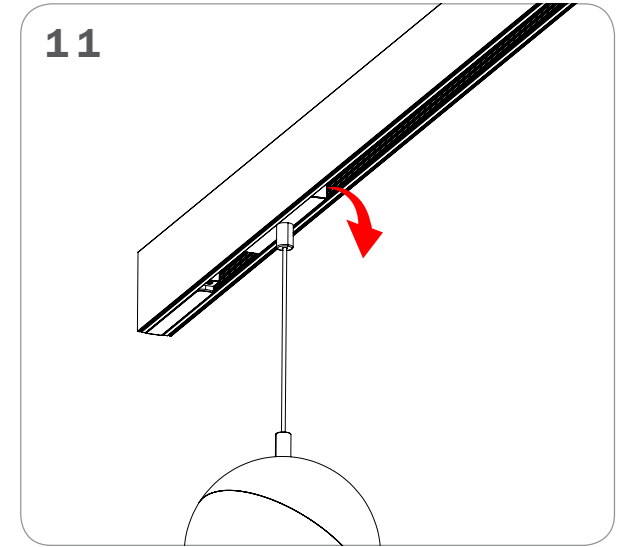

PIVOT ON ONE SIDE TO REMOVE FROM TRACK  
PIVOTER SUR UN CÔTÉ POUR RETIRER DU RAIL

#### APPLIES TO FOLLOWING PARTS / S'APPLIQUE AUX PIÈCES SUIVANTES



continue next page  
continuez à la page suivante




**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC  
**ATTENTION:** Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC

### INSTALLATION ONTO AXISTRAK™ / INSTALLATION SUR L' AXISTRAK™

### APPLIES TO FOLLOWING PARTS / S'APPLIQUE AUX PIÈCES SUIVANTES


CHYME TAPERS - 18", 24" AND 36"

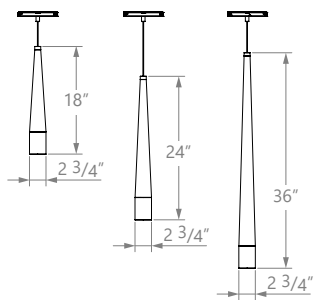


ORBIT TUBES - PIVOT, BRIDGE AND STAGGER




CONSTELLATION PROJECTOR




HELIOS DISK




CHYME CYLLINDERS




LUNAS - STRAIGHT AND PIVOTED, AND PENDANT, FLUSH AND SATTLE

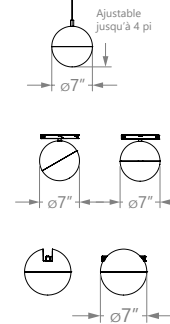


STELLA 32, DUO AND STELLA 55




CYLINDER 55 AND 100




FRAMING PROJECTOR




TRACK DECORATIVE DIRECT LINEAR

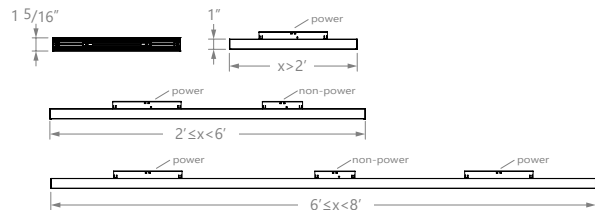


FLEXIBLE INTEGRATED MODULE




FLEXIBLE 360° TUBE

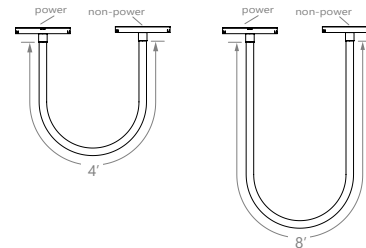


MIKROLITE




INDIRECT INSERT




ROUND INDIRECT LIGHT



FROSTED GLASS ORB




FLUSH FROSTED GLASS ORB




PENDANT LAMPSHADES :


BIG BELL




SMALL BELL




BIG CONE




SMALL CONE



BIG DOME



SMALL DOME



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP\_CABLE\_RBR-RBSQ.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 20 / 03 / 2026



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC


**ATTENTION:** Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC

#### REMOTE DRIVER BOX INSTALLATION INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INSTALLATION DU BOÎTIER DE PILOTE À DISTANCE

### 1 THDP RBR & RBSQ

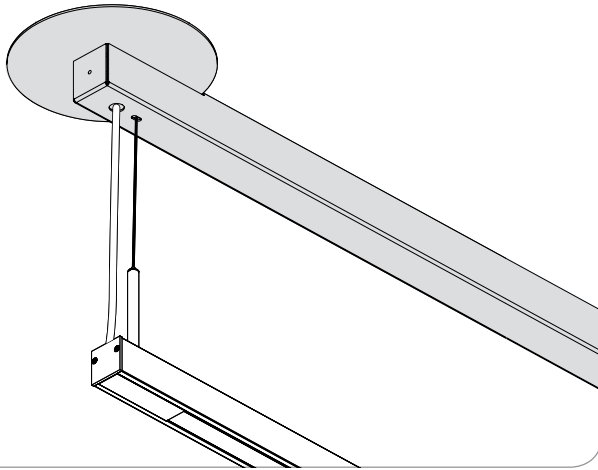


### 2

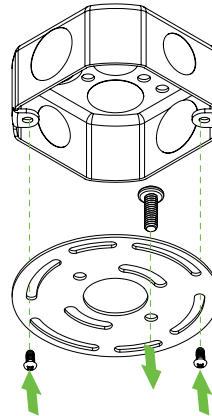


INSERT THE BIG SCREW TO THE UNIVERSAL PLATE. FIX THE UNIVERSAL BRACKET INTO J-BOX WITH TWO SCREWS (BY OTHER).  
/INSÉREZ LA GRANDE VIS DANS LA PLAQUE UNIVERSELLE. FIXEZ LE SUPPORT UNIVERSEL DANS LE BOÎTIER DE JONCTION À L'AIDE DE DEUX VIS (PAR L'AUTRE).

### 3

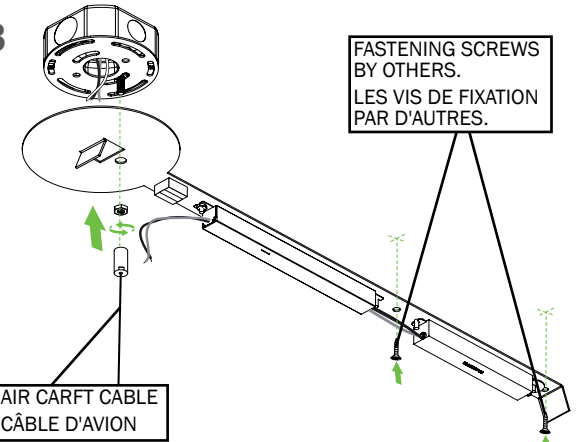


FIX THE PLATE WITH THE DRIVERS TO THE CEILING. SCREW THE GRIPPER FOR THE AIR CRAFT CABLE.  
FIXEZ LA PLAQUE AU PLAFOND À L'AIDE DES VIS. VISSEZ LA PINCE POUR LE CÂBLE D'AVION.

### 4

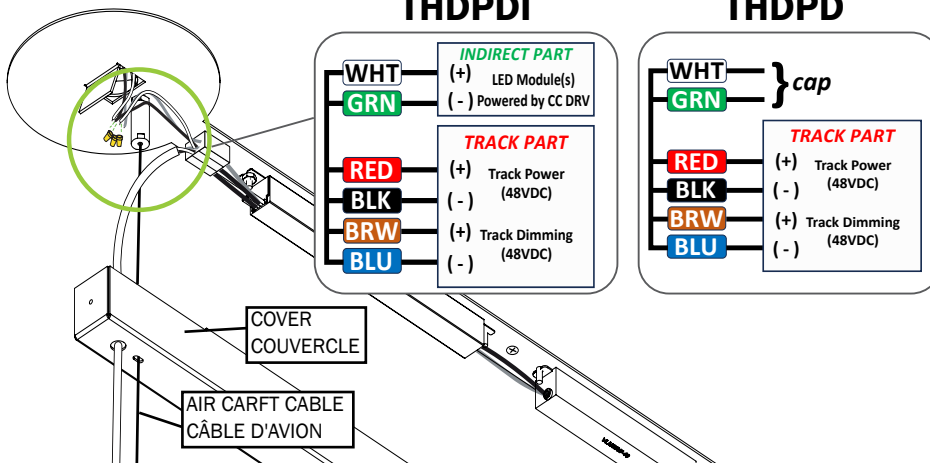

DO THE CONNEXION BETWEEN THE J-BOX AND THE REMOTE BOX FOLLOWING THE WIRING DIAGRAM.  
EFFECTUEZ LA CONNEXION ENTRE LE BOÎTIER DE JONCTION ET LE BOÎTIER À DISTANCE EN SUIVANT LE SCHEMA DE CÂBLAGE.

### 5

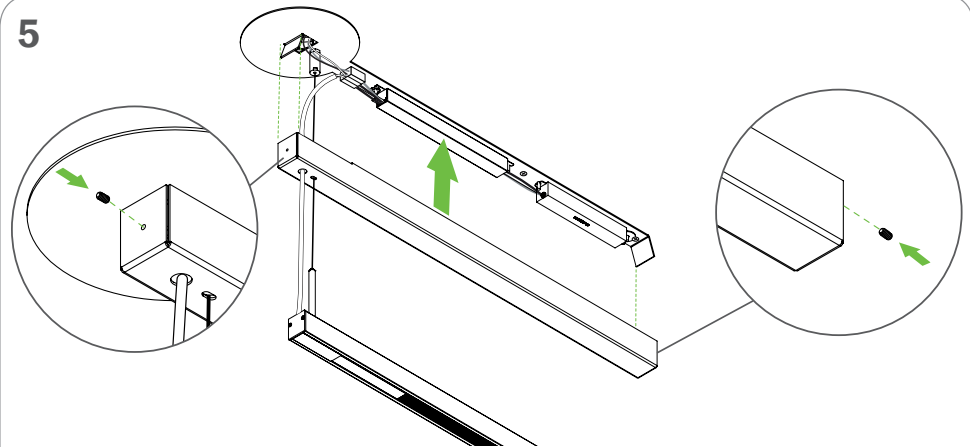

INSTALL THE FIRST SECTION OF THE FIXTURE BELOW THE J-BOX AND CLOSE IT WITH THE COVER. ADD SET SCREWS TO FIX IT. **NOTE: NO NEED TO SCREW TIGHT. SCREW UNTIL THE COVER IS FIXED.**  
INSTALLEZ LA PREMIÈRE SECTION DU LUMINAIRE SOUS LE BOÎTIER DE JONCTION ET FERMEZ-LA AVEC LE COUVERCLE. AJOUTEZ DES VIS DE FIXATION POUR LA MAINTENIR EN PLACE. **NOTE: IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE SERRER FORTEMENT. VISSEZ JUSQU'À CE QUE LE COUVERCLE SOIT BIEN FIXÉ.**

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP\_CABLE\_RBR-RBSQ.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 20 / 03 / 2026



**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.