

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

CAUTION: To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC
ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC

1


SCAN ME



See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.
Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE SUR PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

THE JUNCTION BOX MUST BE SOLIDLY FIXED AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE TO THE CEILING CONNECT THE POWER CORD TO THE CEILING POWER FEED
LA BOÎTE DE JONCTION DOIT ÊTRE FERMEMENT PLACÉE ET RATTACHÉE À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND. RACCORDEZ LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ALIMENTATION DANS LE PLAFOND


2

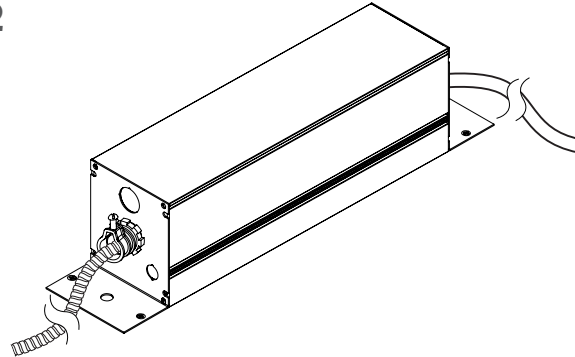

See [PAGE 5](#) for the Remote Power Box mounting instructions.
Voyez [PAGE 5](#) pour les instructions d'installation du boîtier d'alimentation à distance.

3

SUSPENSION POINTS
POINTS DE SUSPENSION

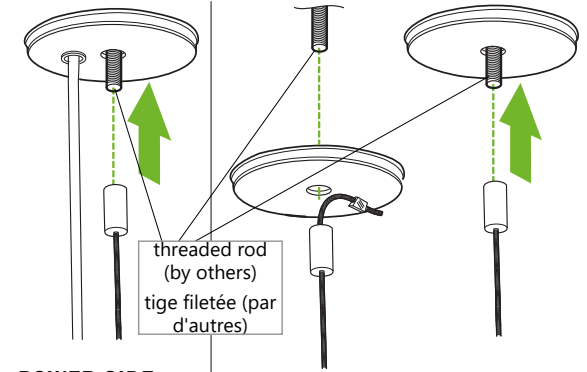


**POWER SIDE
CÔTÉ DE
L'ALIMENTATION**

**NON POWER SIDE
CÔTÉ NON ALIMENTÉ**

PLACE CANOPIES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWINGS
POSITIONNEZ LES PLAFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES


4

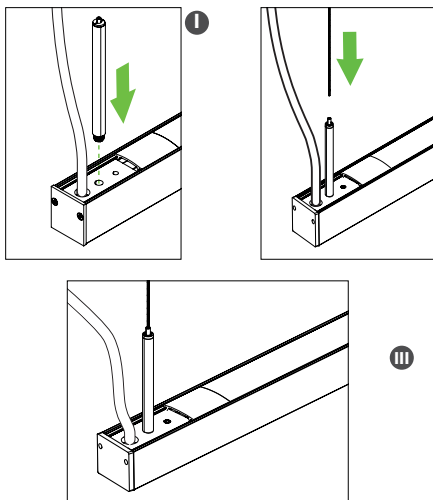

TO COMPLETE FRAMEWORK: FOLLOW STEPS 1 TO 4 TO INSTALL NEXT SEGMENT IN CEILING, THEN: REMOVE COVERS.

WARNING!
SUSPEND SECTIONS INDIVIDUALLY FOLLOWING THE INSTALLATION SEQUENCE FOUND ON THE SHOP DRAWING.
PLEASE DON'T TRY TO PUT PATTERN TOGETHER BEFORE SUSPENDING!
ATTENTION!
SUSPENDREZ LES SECTIONS INDIVIDUELLEMENT EN SUIVANT LA SÉQUENCE D'INSTALLATION INDIQUÉE SUR LE DESSIN D'ATELIER.
VEUILLEZ NE PAS ESSAYER D'ASSEMBLER LE MOTIF AVANT DE LE METTRE EN SUSPENSION!

CONTINUOUS ROW INSTALLATION / INSTALLATION D'ENFILADE CONTINUE

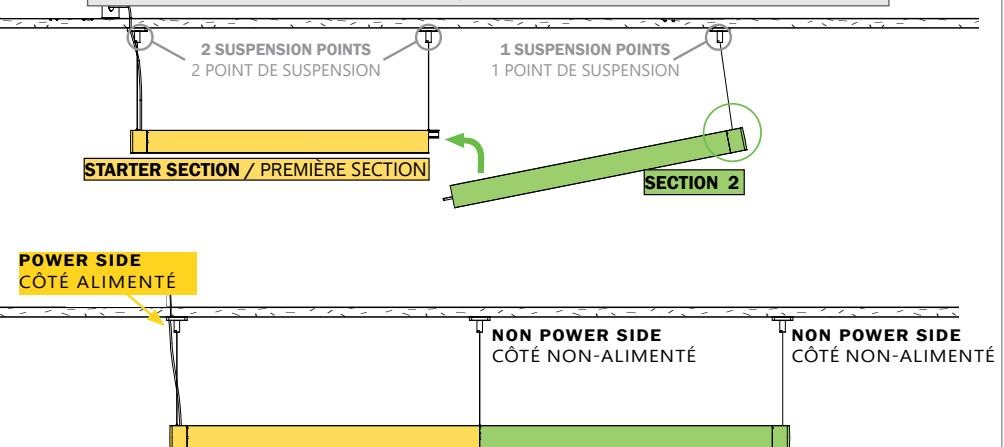

POUR COMPLÉTER LA STRUCTURE SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 4 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND PUIS: ENLEVER LES COUVERTURES

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP_CABLE_RBS.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

20 / 03 / 2026



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

5

SECTION 2

CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 3 FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW AND STEPS 4 TO 7 FOR THE SECOND FIXTURE
ENFILADE CONTINUE : SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 3 POUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE ET LES ÉTAPES 4 À 7 POUR LE DEUXIÈME LUMINAIRE

6 NON POWERED SECTION / SECTION NON ALIMENTÉE

JOIN EXTRUSIONS AND TIGHTEN SCREW. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS IF INDIRECT SHIELDING.
INSÉREZ L'EXTRUSION DANS LE SUIVANT ET RESSÉRER LA VIS. EFFECTUEZ LES RACCORDS ÉLECTRIQUES DANS LE CAS DE BLINDAGE INDIRECT.

7 POWERED SECTION / SECTION ALIMENTÉE

IF THE SECTION IS POWERED, ASSEMBLE FROM THE BOTTOM. A HOLE WILL BE VISIBLE ON THE SECTION TO PASS THE SCREW.
SI LA SECTION EST ALIMENTÉE, ASSEMBLEZ À PARTIR DU BAS. UN TROU SERA VISIBLE SUR LA SECTION POUR PASSER LA VIS.

SCREW EXTRUSIONS TOGETHER.
VISSEZ LES EXTRUSIONS ENSEMBLE.

8 IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT


NOTE: FOR STRAIGHT JUNCTION, SCREWS ARE ANGLED.
NOTE : POUR LES JONCTIONS DROITES, LES VIS SONT INCLINÉES.

9

CLOSE WIRING COVER.
FERMEZ LE COUVERCLE DU CÂBLAGE.

10 IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT

SPLICING ACCESSORY TO BE SNAPPED.
ACCESSOIRE D'ÉPISSURE À ENCLIQUETER.



Please see next page for ACCESSORY options.
Veillez consulter la page suivante pour les options d'ACCESSOIRES.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP_CABLE_RBS.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

20 / 03 / 2026



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


CAUTION: To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC

ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC


INSTALLATION ONTO TRACK / INSTALLATION SUR RAIL

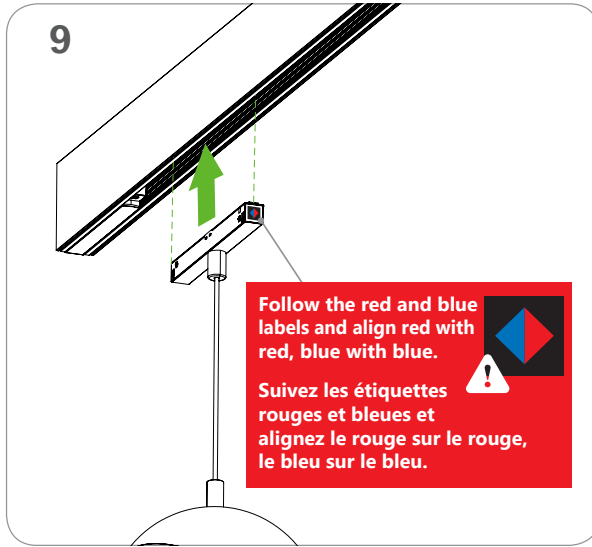

MAGNETIC ATTACHMENT TO TRACK
FIXATION MAGNÉTIQUE AU RAIL

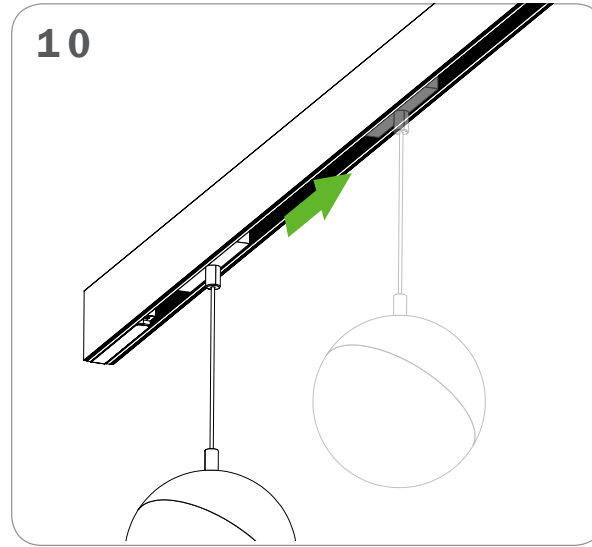


SLIDE ALONG TRACK TO CHANGE POSITION
GLISSER LE LONG DU RAIL POUR CHANGER DE POSITION

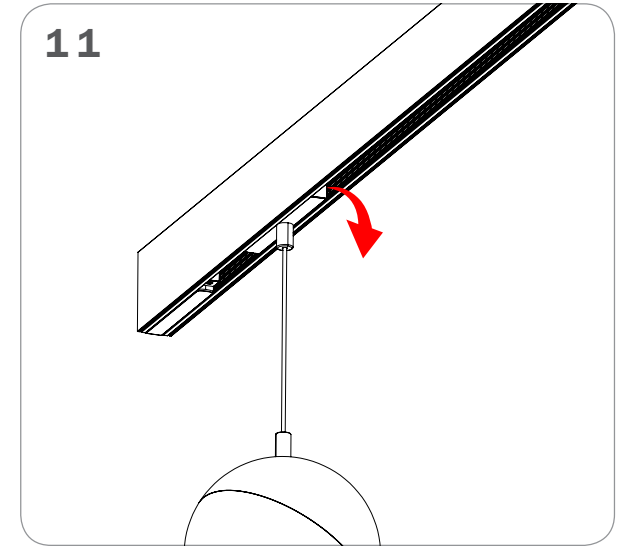

PIVOT ON ONE SIDE TO REMOVE FROM TRACK
PIVOTER SUR UN CÔTÉ POUR RETIRER DU RAIL

APPLIES TO FOLLOWING PARTS / S'APPLIQUE AUX PIÈCES SUIVANTES



continue next page
continuez à la page suivante

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP_CABLE_RBS.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

20 / 03 / 2026



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

CAUTION: To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC
ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC

INSTALLATION ONTO AXISTRAK™ / INSTALLATION SUR L' AXISTRAK™

APPLIES TO FOLLOWING PARTS / S'APPLIQUE AUX PIÈCES SUIVANTES


CHYME TAPERS - 18", 24" AND 36"

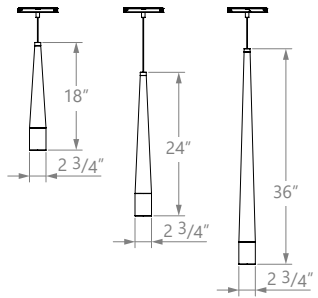


ORBIT TUBES - PIVOT, BRIDGE AND STAGGER




CONSTELLATION PROJECTOR




HELIOS DISK




CHYME CYLLINDERS




LUNAS - STRAIGHT AND PIVOTED, AND PENDANT, FLUSH AND SATTLE

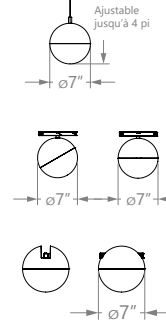


STELLA 32, DUO AND STELLA 55




CYLINDER 55 AND 100




FRAMING PROJECTOR




TRACK DECORATIVE DIRECT LINEAR

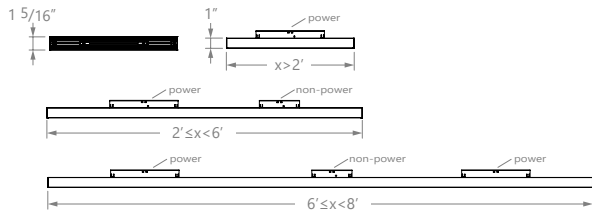


FLEXIBLE INTEGRATED MODULE




FLEXIBLE 360° TUBE

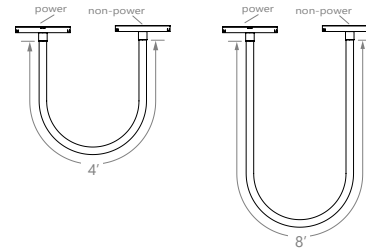


MIKROLITE




INDIRECT INSERT




ROUND INDIRECT LIGHT



FROSTED GLASS ORB




FLUSH FROSTED GLASS ORB




PENDANT LAMP SHADES :


BIG BELL




SMALL BELL




BIG CONE




SMALL CONE



BIG DOME



SMALL DOME



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP_CABLE_RBS.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

20 / 03 / 2026



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

CAUTION: To reduce the risk of fire, use only luminaire assemblies from Axis Lighting, class 2, 48VDC


ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des ensembles de luminaires d'Éclairage Axis. Classe 2, 48VDC

REMOTE DRIVER BOX INSTALLATION INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INSTALLATION DU BOÎTIER DE PILOTE À DISTANCE

1 THD RBS

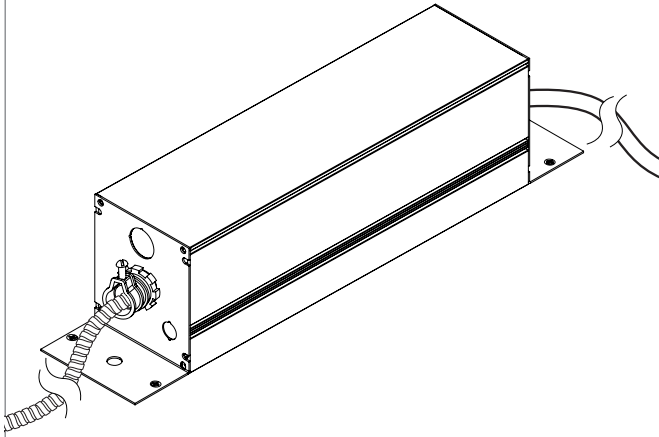


2

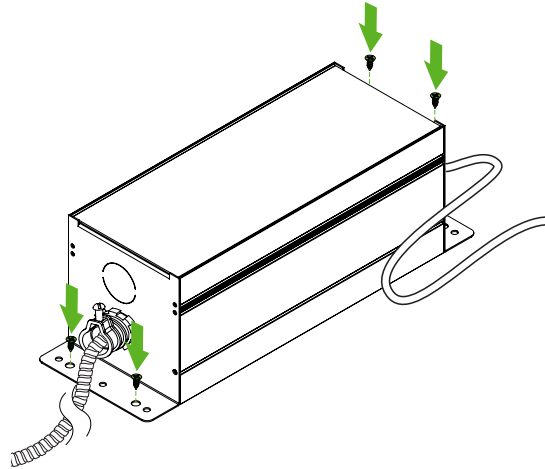


INSTALL BOX ON WALL WITH SCREWS (NOT SUPPLIED)
INSTALLER LA BOÎTE SUR LE MUR AVEC DES VIS (NON FOURNIES)

3

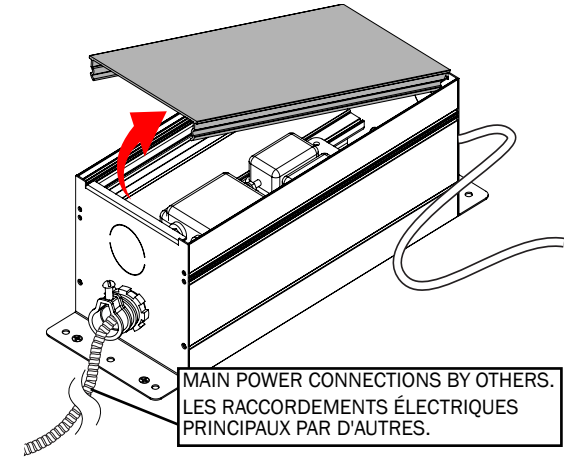


MAIN POWER CONNECTIONS BY OTHERS.
LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES PRINCIPAUX PAR D'AUTRES.

REMOVE SNAP-IN ACCESS COVER TO ACCESS BOX INTERIOR
RETIREZ LE COUVERCLE D'ACCÈS ENCLIQUETABLE POUR ACCÉDER À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER

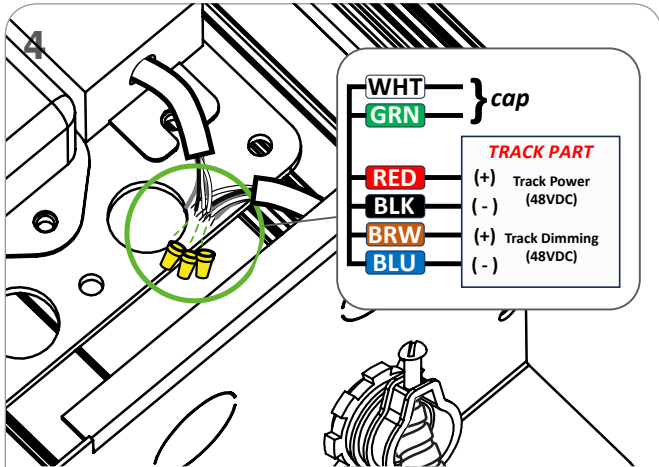

MAKE NECESSARY INTERNAL WIRING CONNECTIONS FOLLOWING THE WIRING DIAGRAM.
EFFECTUEZ LES CONNEXIONS INTERNES NÉCESSAIRES EN SUIVANT LE SCHÉMA DE CÂBLAGE.

5

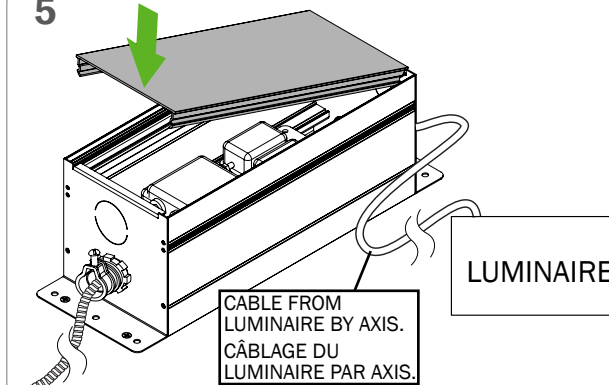

MAKE NECESSARY POWER CONNECTIONS TO FIXTURE PRIOR TO CLOSING THE BOX.
EFFECTUEZ LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES NÉCESSAIRES AU LUMINAIRE AVANT DE FERMER LE BOÎTIER.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: THDP_CABLE_RBS.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

20 / 03 / 2026



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.